


>>> 8/3. TÁBLÁZAT: Acéloszlop Glasroc F tűzvédelmi borítása - folytatás

Acéloszlop 4 oldali borítással - Tűzvédelmi követelmény R120										
Tervezési hőmérséklet (°C)	350	400	450	500	550	600	620	650	700	750
Profil-énevező (U/L, 1/m)	Glasroc F burkolat szükséges vastagsága (mm), 1 réteggel									
40-	25 (52)	25 (66)	20 (54)	20 (63)	20 (63)	20 (63)	20 (67)	20 (72)	20 (81)	20 (87)
50										
60	30* (70)									
70		30* (91)	25 (83)							
80				25 (104)	25 (113)	25 (113)				
90			30* (117)							
100							25 (118)	25 (123)	25 (129)	25 (136)
120				30* (134)						
140					30* (164)	30* (191)				
160							30* (215)			
180								30* (260)		
200									30* (260)	30* (260)
220										
240										
-260										

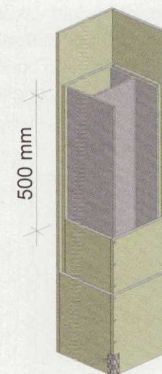

R120