


## VIII.4 FÜSTKÖTÉNYFAL

**Tűzvédelmi osztály: A2-s1,d0**

**Tűzgátlás: EI 30 - EI 120 perc**

**M nősítés: ETA - 17/0730**

A Rigips szerelt válaszfalak „felfüggesztésével” megfelelő tűzgátlású füstkötényfal építhető. A kötényfal felfüggesztési pontjait a magasság függvényében sűríteni kell. Mivel a szerelt füstkötényfal nagy felületű és kis tömegű szerkezet, tervezéskor nem szabad figyelmen kívül hagyni a merevítés esetleges szükségességét. A tűzvédelmi táblázatban olyan szerkezetek találhatók, amelyek esetében a tűzvédelmi követelmény kielégítéséhez a szerkezetben nem szükséges ásványgyapot hőszigetelés elhelyezése. Füstkötényfal szerkezetként választhatók továbbá a szimpla profilvázás válaszfalakkal található rendszerek.

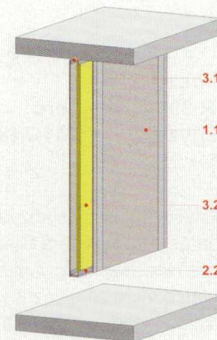

### Jelmagyarázat:

- 1.1 Rigips gipszkarton építőlemez
- 2.1.2 Rigiprofil CW 75
- 2.2.2 Rigiprofil UW 75
- 3.1 Szigetelő szivacscsík
- 3.2 Ásványgyapot szigetelés
- 4.1 Rigips 212/25 önmetsző gyorsépítő csavar
- 4.11 Opel csavar 13
- 4.13 Beütőék UDN 6/35 (fém)
- 5.1 Super hézagoló anyag
- 5.4 Úvegsszövet hézagérősítő szalag

